




# PLAY

jaga


## Montagehandleiding / Instructions de montage Montagehinweis / Mounting instructions

# Energy SAVERS

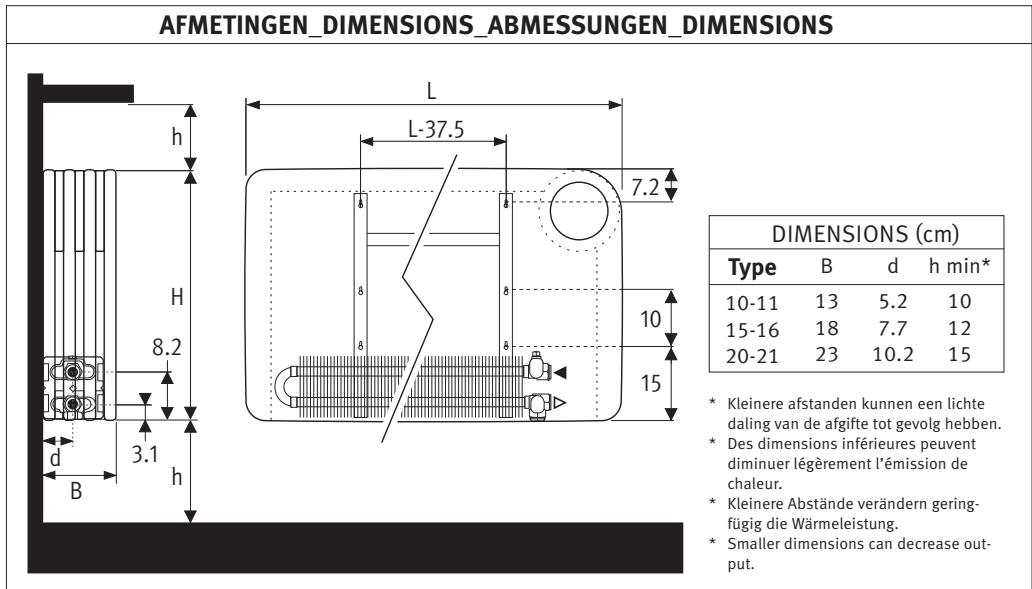

### OPTIE\_OPTION VENTIEL\_VANNE\_VENTILE\_VALVE

**Thermostaatventiel verticaal pro**  
**Vanne thermostatique vertical pro**  
**Thermostatventil Vertikal pro**  
**Vertical pro thermostatic valve**

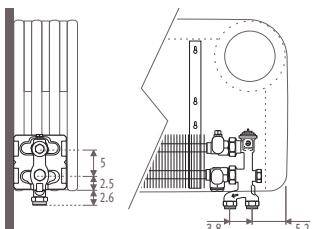

5094.411  
tweepijp st. Kv  
bitube st. Kv  
Zweirohr st. Kv  
two pipe st. Kv

- Enkel voor gebruik met elektrisch gestuurd zoneventiel, met handbediening knop of met thermostaatkop met externe sensor.
- **Niet voor gebruik met standaard thermostaatkop.**

- Uniquement pour utilisation avec une vanne de zone électrique, avec une tête de vanne manuelle ou tête de vanne thermostatique avec détecteur de distance.
- **Ne pas utiliser avec une tête thermostatique standard.**


5094.412  
tweepijp kl. Kv  
bitube pe. Kv  
Zweirohr kl. Kv  
two pipe sm. Kv

- Nur für Gebrauch mit einem elektrisch gesteuerten Ventil, mit Handrad oder mit Fernfühler und/oder Ferneinstellung.
- **Es dürfen keine Standard Thermostatköpfe verwendet werden.**

- Only to be used with an electrically controlled zone valve, a manual head or thermostatic head with external sensor.
- **Don't use with standard thermostatic head.**


5094.410  
eenpijp  
monotube  
Einrohr  
one pipe

**Thermostaatventiel dubbelhaaks verticaal met geïntegreerde bediening**  
**Vanne thermostatique vertical double équerre avec commande intégrée**  
**Winkeleck Thermostatventil mit Bedienung Integriertem**  
**Vertical double angled thermostatic valve with integrated control**

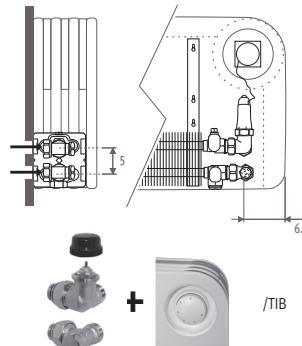

/TIB

**Thermostaatventiel verticaal pro met geïntegreerde bediening**  
**Vanne thermostatique vertical pro avec commande intégrée**  
**Thermostatventil Vertikal pro mit Bedienung Integriertem**  
**Vertical pro thermostatic valve with integrated control**

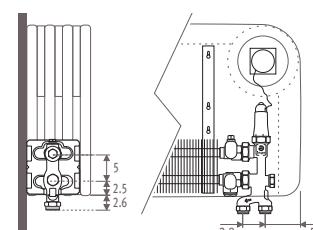


/TPB  
tweepijp st. Kv  
bitube st. Kv  
Zweirohr st. Kv  
two pipe st. Kv

/TPS  
tweepijp kl. Kv  
bitube pe. Kv  
Zweirohr kl. Kv  
two pipe sm. Kv


/TPO  
eenpijp  
monotube  
Einrohr  
one pipe

**Afsluiter 1/2" en verlengpijp**  
**Raccord de réglage et isolation 1/2" et tube de rallonge**  
**Absperrventil 1/2" und Verlängerungsrohr**  
**Lockshield 1/2" and extension pipe**

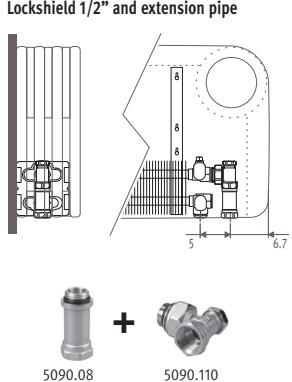

5090.08 + 5090.110



**2 afsluuters 1/2"**  
**2 raccords de réglage et isolation 1/2"**  
**2 Absperrventile 1/2"**  
**2 lockshields 1/2"**



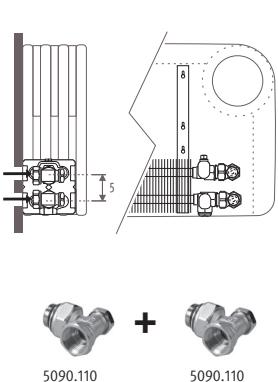


5090.110 + 5090.110

### OPTIE\_OPTION

**Montage onderzetrooster**  
**Montage grille de base**  
**Montage Bodenschutzrost**  
**Mounting base grille**

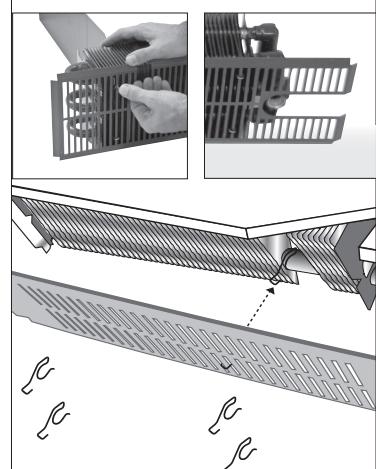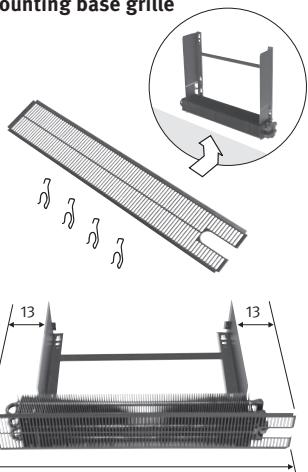

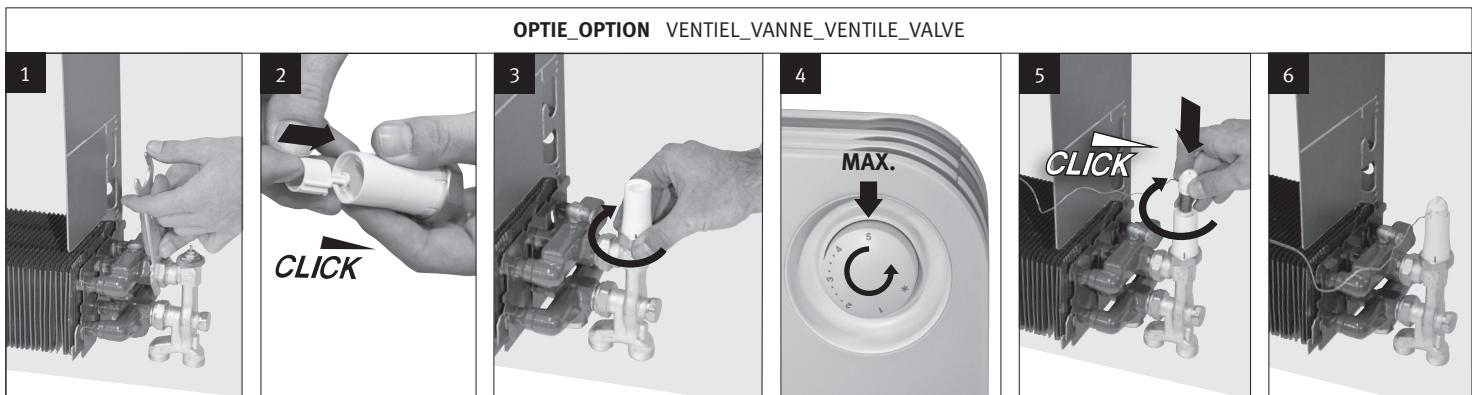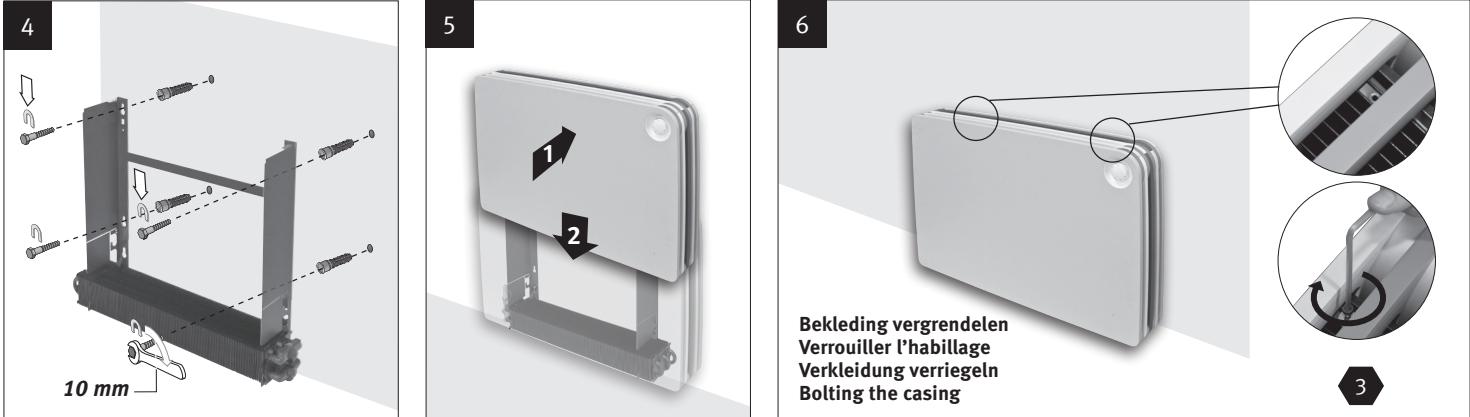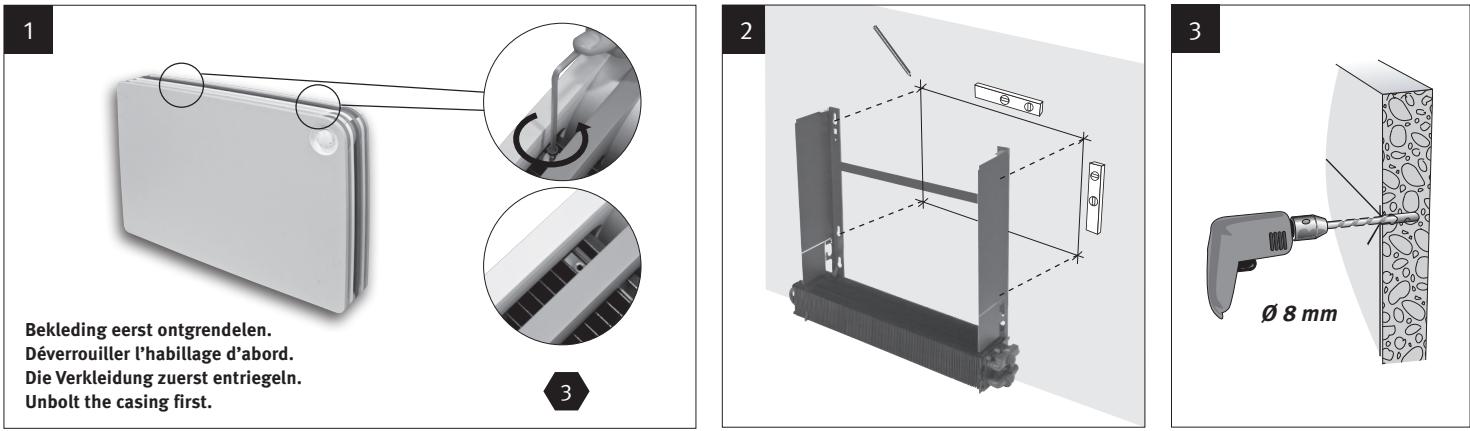

**BEGRENZING EN BLOKKERING VAN HET INSTELBEREIK\_LIMITING AND BLOCKING THE SETTING RANGE  
LIMITATION ET BLOCAGE DE LA ZONE DE RÉGLAGE\_BEGRENZUNG UND BLOCKIERUNG DES BEREICHES**

Ondergrens instelling (min. instelling)  
Limite inférieure de réglage (réglage min.)  
Untere Grenze Einstellung (min. Einstellung)  
Lower limit setting (min. setting)

**stop**

Bovengrens instelling (max. instelling)  
Limite supérieure de réglage (réglage max.)  
Obere Grenze Einstellung (max. Einstellung)  
Upper limit setting (max. setting)

**stop**

Bereik wordt ingesteld door het combineren van de bovenste en onderste grens instelling.  
Le verrouillage se fait en combinant la limite supérieure et inférieure de réglage.  
Die Verschlusseinstellung erfolgt durch die Kombination des oberen und unteren Limits.  
Lock setting is done by combining the upper & lower limiter setting.

