



Aansluitmaten / stripposities

therm-x2 Profil-K / Profil-K Hygiëne / Profil-K vervangingsradiator / Plan-/Line-K / Plan-/Line-K Hygiëne / Plan-/Line-K vervangingsradiator

Type	L	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	100	
10	500 - 3000	140	BL/2
11	400 - 3000	85	(BL 2300: BL/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

Aansluitmaten paneelradiator

Type	A	B	C
Profil-radiator	BH - 54	89	BH - 153
Plan-/Line-radiator	BH - 59	94	BH - 158

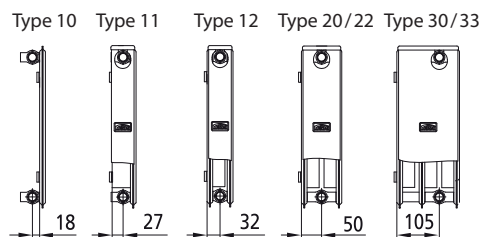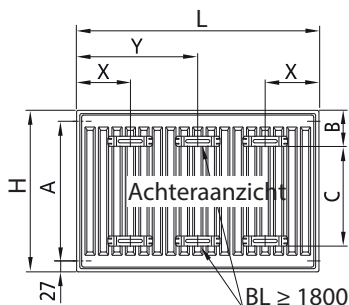



therm-x2 Profil-V / Profil-V Hygiëne / Plan-/Line-V / Plan-/Line-V Hygiëne

Type	L	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	165/100	
10	500 - 3000	165/140	BL/2
11	400 - 3000	85	(BL 2300: BL/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

¹⁾ alleen aan ventielzijde bij type 10

Aansluitmaten paneelradiator

Type	B	C
Profil-radiator	89	BH - 153
Plan-/Line-radiator	94	BH - 158

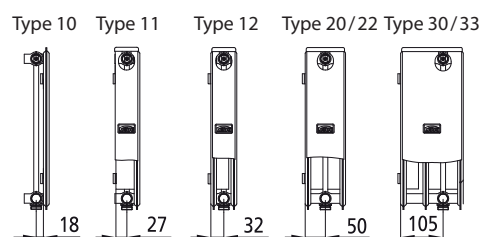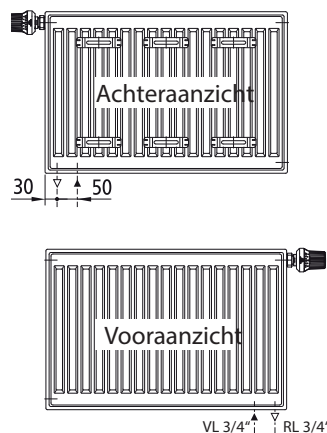

Uitvoering "ventiel rechts" als getoond, uitvoering "ventiel links" in spiegelbeeld.



therm-x2 Profil-VM / Plan-/Line-VM

Type	L	X	Y (BL ≥ 1800)
10	400	165 ¹⁾ /100	
10	500 - 3000	165 ¹⁾ /140	BL/2
11	400 - 3000	85	(BL 2300: BL/2 - 17)
12 - 33	400	100	
12 - 33	500 - 3000	140	

¹⁾ alleen aan ventielzijde bij type 10

Aansluitmaten paneelradiator


Type	B	C
Profil-radiator	89	BH - 153
Plan-/Line-radiator	94	BH - 158

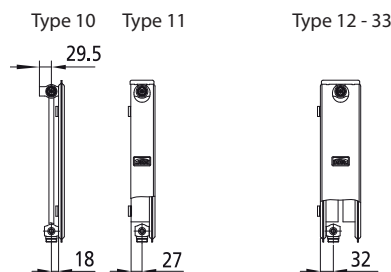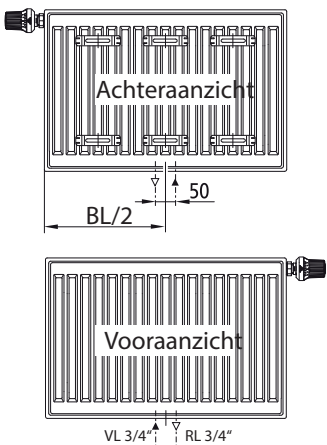

Uitvoering "ventiel rechts" als getoond, uitvoering "ventiel links" identiek.

Opmerking: De aanvoer is altijd links aangebracht, onafhankelijk van de positie van de thermostaat.

Wandafstand

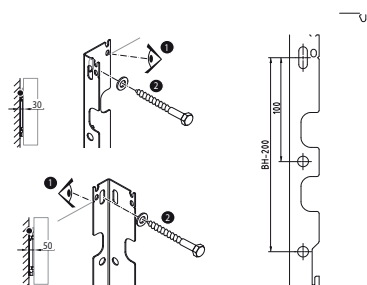

Keuze van de wandafstand
(30 of 50 mm)